

KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ,
ZELNÝ TRH 331/13. BRNO

VYPRACOVAL : ING.MICHAL VÍT

KONTROLOVAL : ING.MICHAL VÍT

ROZVADĚČ RS4

P P
projects partners
Installation

Projects Installation Partners s.r.o.
Viniční 240
Brno - Židenice


DATUM: PROSINEC 2018

MĚŘÍTKO: -

PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.3-56




- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE: | RS4 |
| 2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: | 3/N/PE ~ 400/230V
1/N/PE ~ 230V |
| 3 FREKVENCE A TOLERANCE: | 50Hz, -1, +1% |
| 4 PŘÍVODY: | SPODEM |
| 5 VÝVODY: | VRCHEM |
| 6 STŘEDNÍ VODIČ: | ANO |
| 7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD: | 10KA |
| 8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: | 35°C |
| 9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: | +5°C |
| 10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST: | 80% |
| 11 PROSTŘEDÍ: | VNITŘNÍ, SUCHÉ |
| 12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY: | IP40 / IP20 |
| 13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: | NE |
| 14 BARVA: | RAL 7035 |
| 15 JAZYK: | ČEŠTINA |
| 16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ: | 0 |
| 17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: | UZAVŘENÝ, POD OMÍTKU |
| 18 TYP: | REF. TYP MOELLER |
| 19 ÚDRŽBA: | PRAVIDELNÁ |

POZNÁMKA :

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY
ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 2 z 9
		1									
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít			
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS4	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		REVIZE:
			REVIZE								

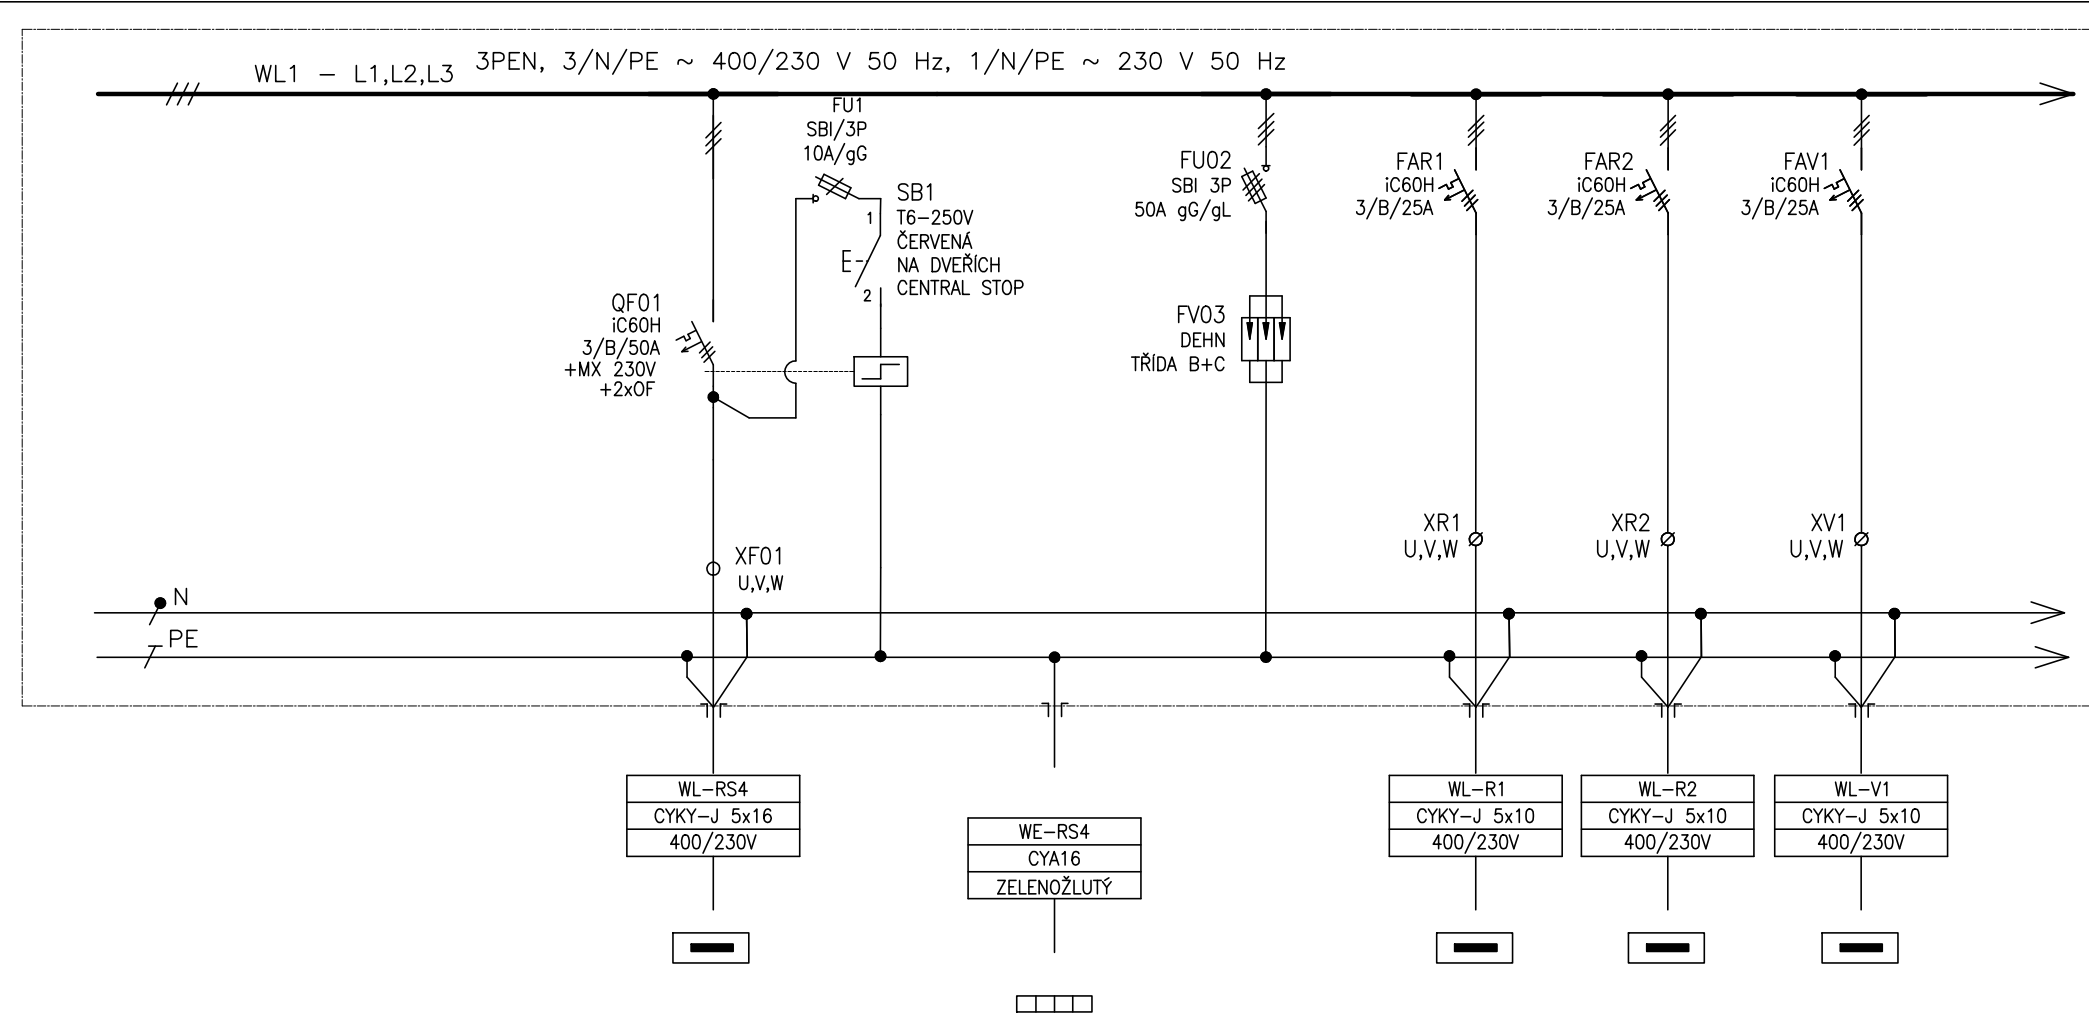

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

01
PRÍVOD Z ROZVADĚČE
RH1


-
PRÍVOD Z UZEMNĚNÍ
SUPPLY OF GROUND
GND

R1
PRÍVOD DO ROZVADĚČE
KUCHYŇKY
R1

R2
PRÍVOD DO ROZVADĚČE
SOC. ZÁZEMÍ
R2


V1
PRÍVOD DO ROZVADĚČE
VÝTAHU
V1

INVESTOR: KAM STAVBA: KAM BRNO NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS4	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO Č. REVIZE	4								MĚŘITKO: KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU: LIST Č.: 3 z 9	POŘ. Č.: REVIZE:
		2									
		1									
		0	12/2018			Ing.Vit	Ing.Vit	Ing.Vit			
		Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL		



ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 6 z 9
		1									
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít			
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS4	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval		REVIZE:
			REVIZE								

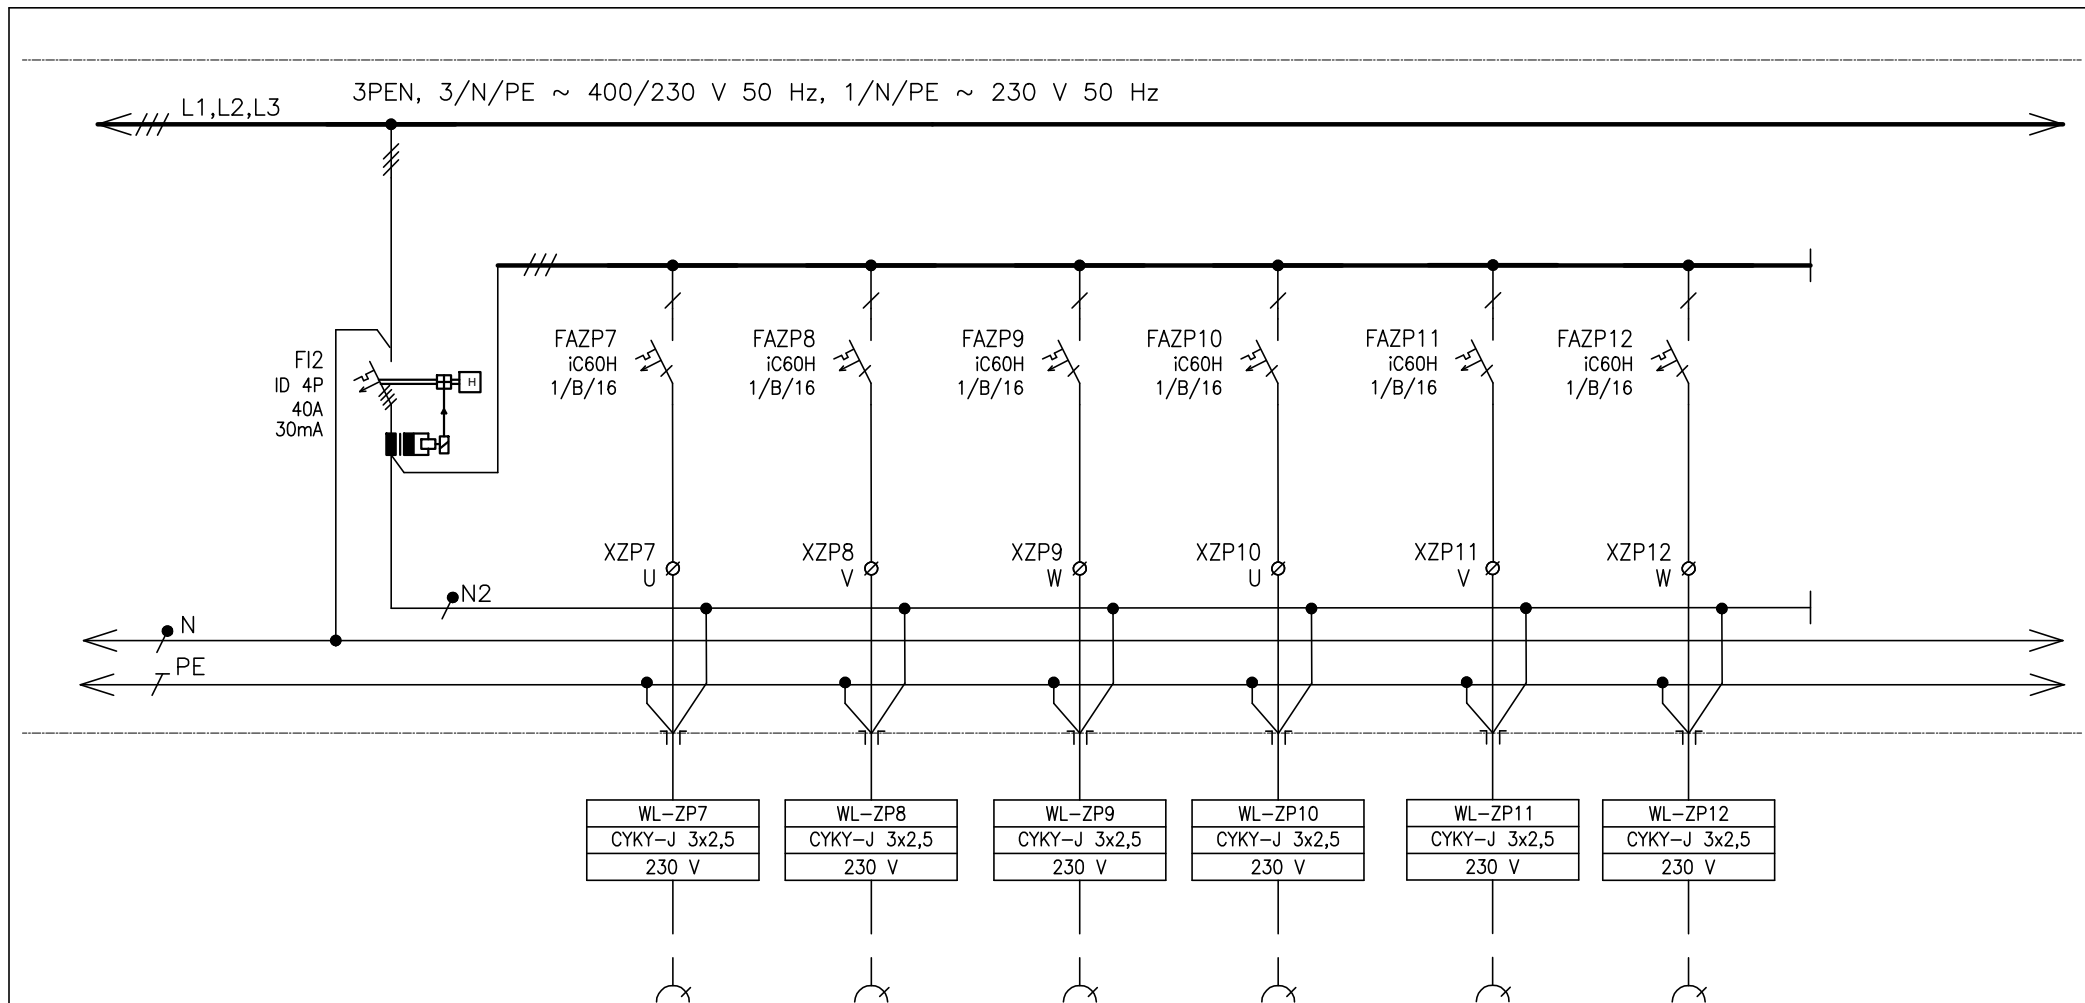

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

ZP7
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP7

ZP8
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP8


ZP9
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP9

ZP10
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP10

ZP11
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP11

ZP12
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP12

	INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
		NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS4	1									
			0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít		LIST Č.: 7 z 9	REVIZE:
			Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL		

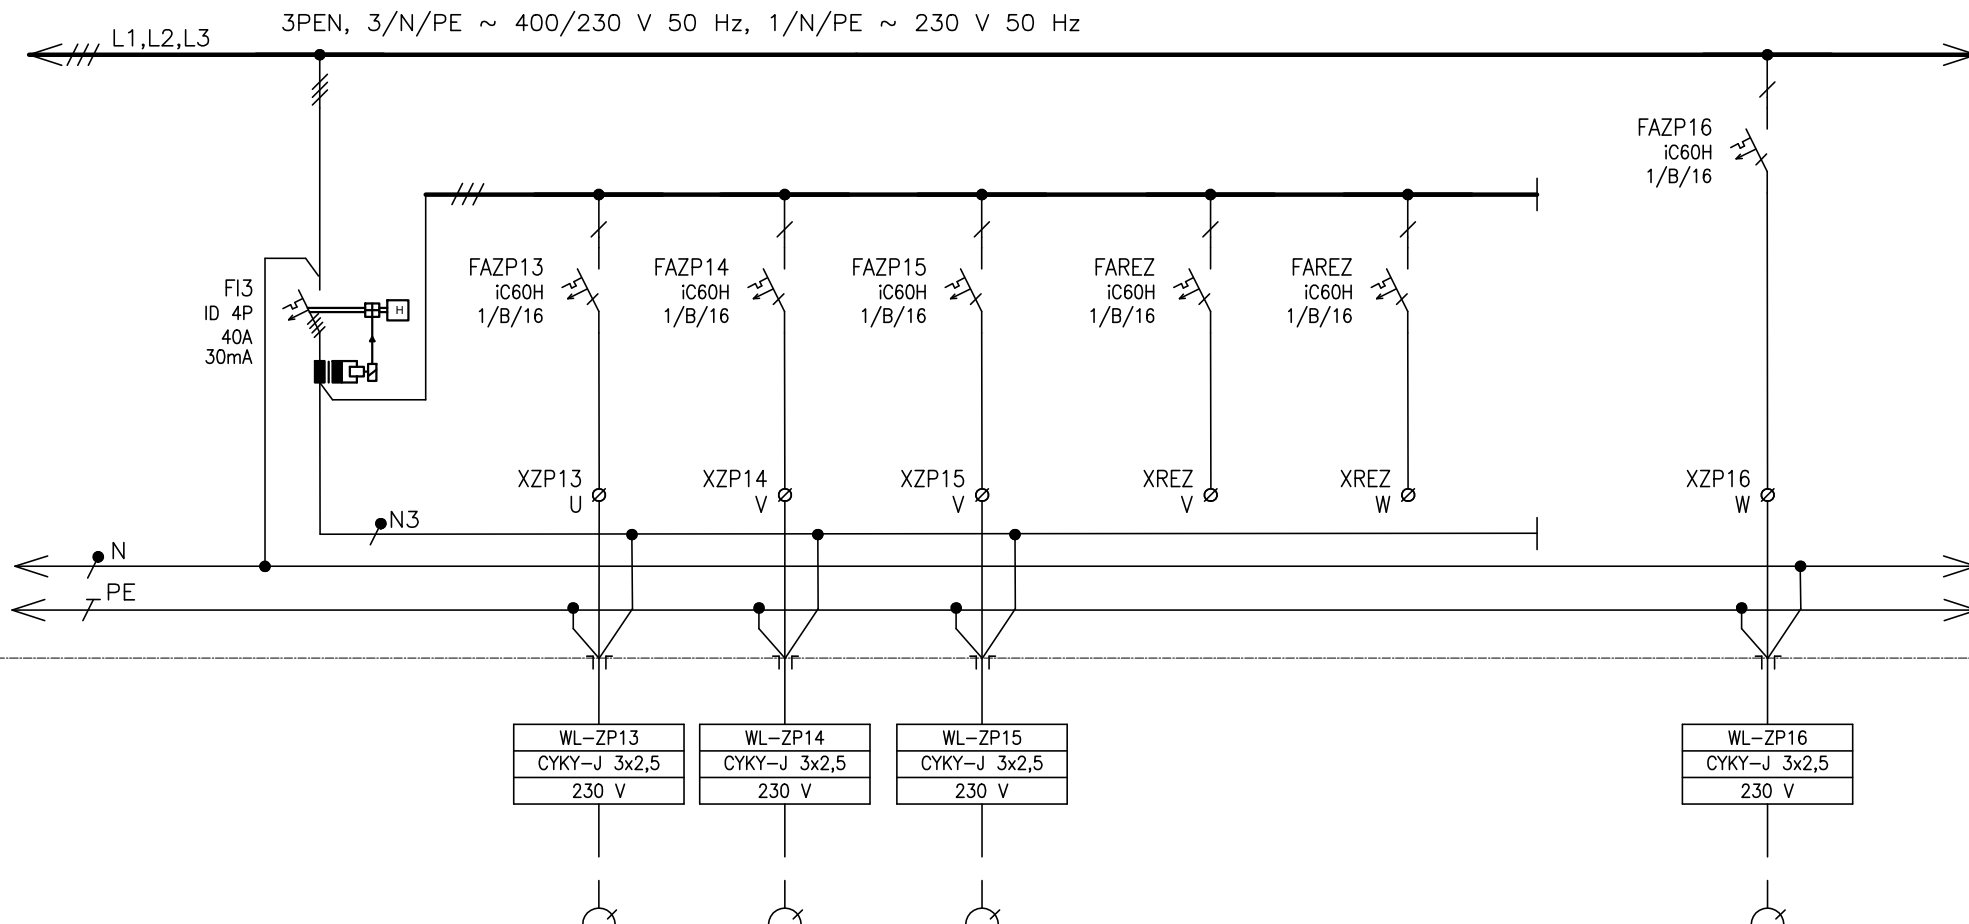

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

ZP13
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP13

ZP14
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP14

ZP15
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP15

REZ
REZERVA

REZ
REZERVA

ZP16
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
RACK
ZP16

	INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘÍTKO:	PoŘ. č.:
	STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
			1									
		NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS4	0	12/2018			Ing.Vit	Ing.Vit	Ing.Vit		LIST č.: 8 z 9 REVIZE:	
			Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL		

