

KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA  
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ,  
ZELNÝ TRH 331/13. BRNO

VYPRACOVAL : ING.MICHAL VÍT

KONTRLOVAL : ING.MICHAL VÍT

ROZVADĚČ RS3

**P P**  
*projects partners*  
*Installation*

Projects Installation Partners s.r.o.  
Viniční 240  
Brno - Židenice


DATUM: PROSINEC 2018

MĚŘÍTKO: -

PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.3-55



- |    |                              |                                    |
|----|------------------------------|------------------------------------|
| 1  | OZNAČENÍ ROZVADĚČE:          | RS3                                |
| 2  | ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:         | 3/N/PE ~ 400/230V<br>1/N/PE ~ 230V |
| 3  | FREKVENCE A TOLERANCE:       | 50Hz, -1, +1%                      |
| 4  | PŘÍVODY:                     | SPODEM                             |
| 5  | VÝVODY:                      | VRCHEM                             |
| 6  | STŘEDNÍ VODIČ:               | ANO                                |
| 7  | MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:    | 10KA                               |
| 8  | MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:     | 35°C                               |
| 9  | MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:     | +5°C                               |
| 10 | MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST: | 80%                                |
| 11 | PROSTŘEDÍ:                   | VNITŘNÍ, SUCHÉ                     |
| 12 | CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:      | IP40 / IP20                        |
| 13 | NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:         | NE                                 |
| 14 | BARVA:                       | RAL 7035                           |
| 15 | JAZYK:                       | ČEŠTINA                            |
| 16 | POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:     | 0                                  |
| 17 | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:          | UZAVŘENÝ, POD OMÍTKU               |
| 18 | TYP:                         | REF. TYP MOELLER                   |
| 19 | ÚDRŽBA:                      | PRAVIDELNÁ                         |

POZNÁMKA :


KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE  
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY  
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY  
ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:	
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 2 z 9	REVIZE:
		1										
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít				
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS3	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL			
			REVIZE									











ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 6 z 9
		1									
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít			
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS3	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval		REVIZE:
			REVIZE								



ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11	ZP12
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11	ZP12

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:	
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 7 z 9	
		1										REVIZE:
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít				
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS3	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval			
		REVIZE										

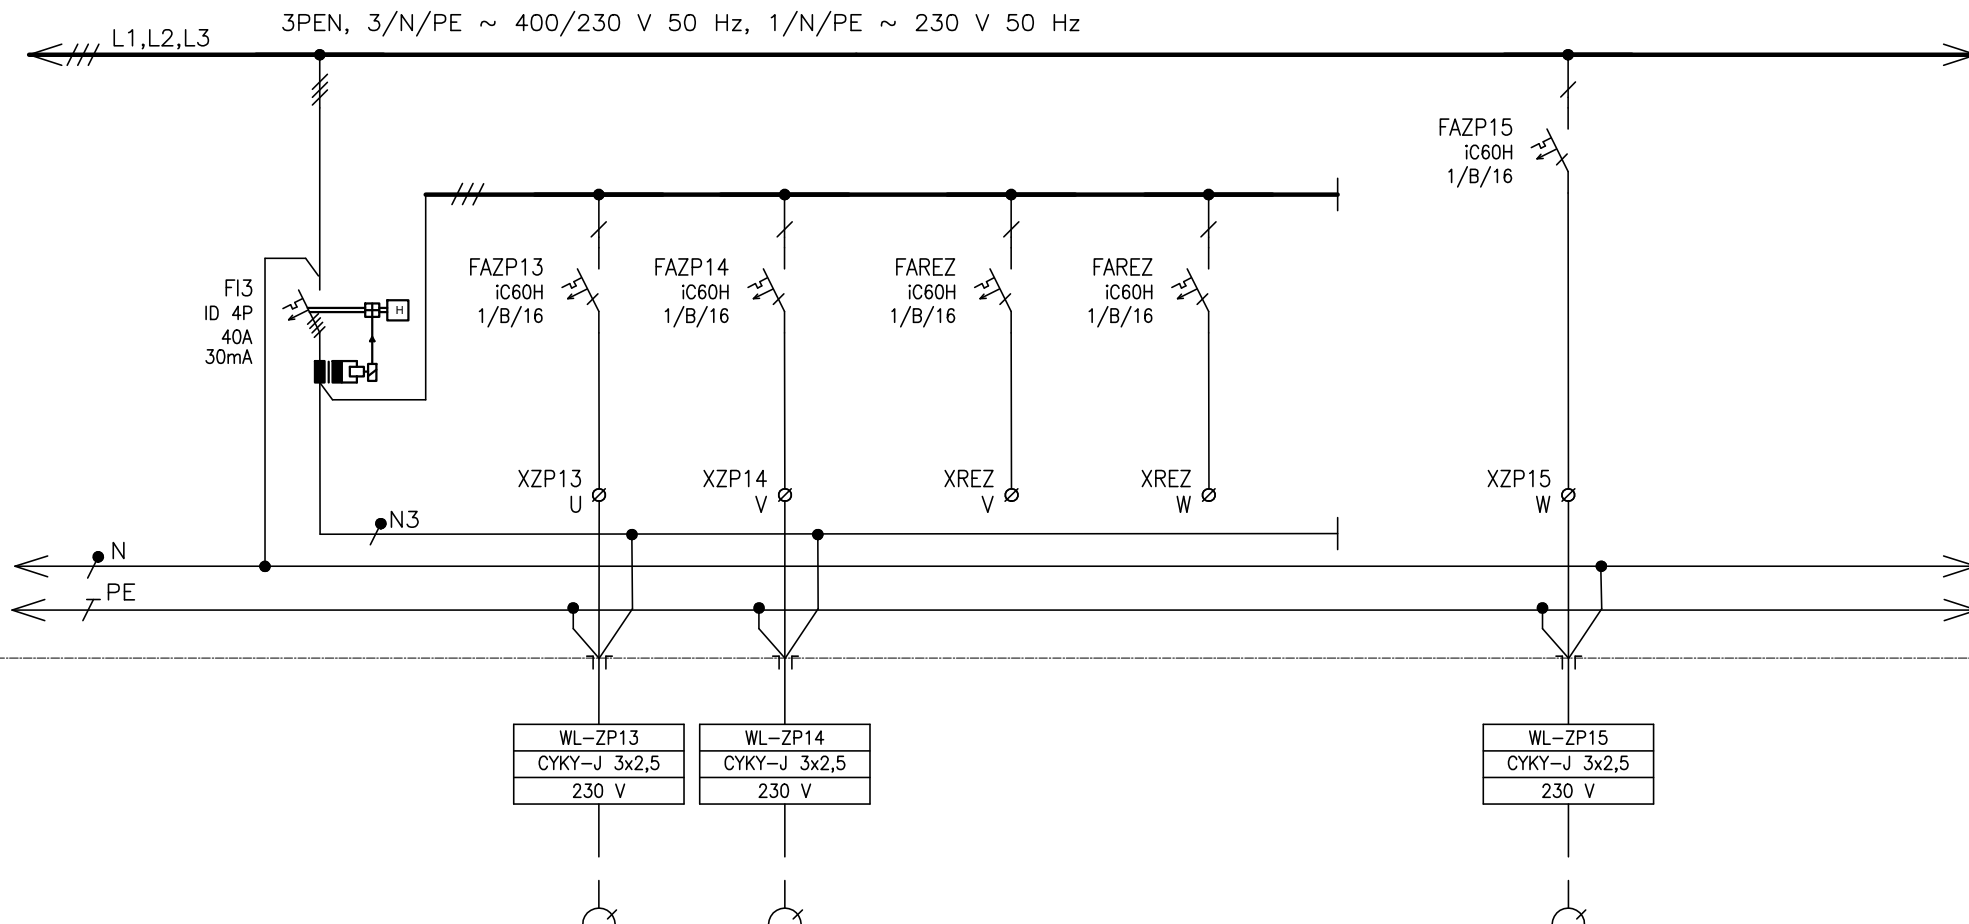

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

ZP13
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP13

ZP14
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP14


REZ
REZERVA

REZ
REZERVA

ZP15
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
RACK
ZP15

	INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:	
	STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 8 z 9	REVIZE:
			1										
			0	12/2018			Ing.Vit	Ing.Vit	Ing.Vit				
		NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS3	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL			
		REVIZE											



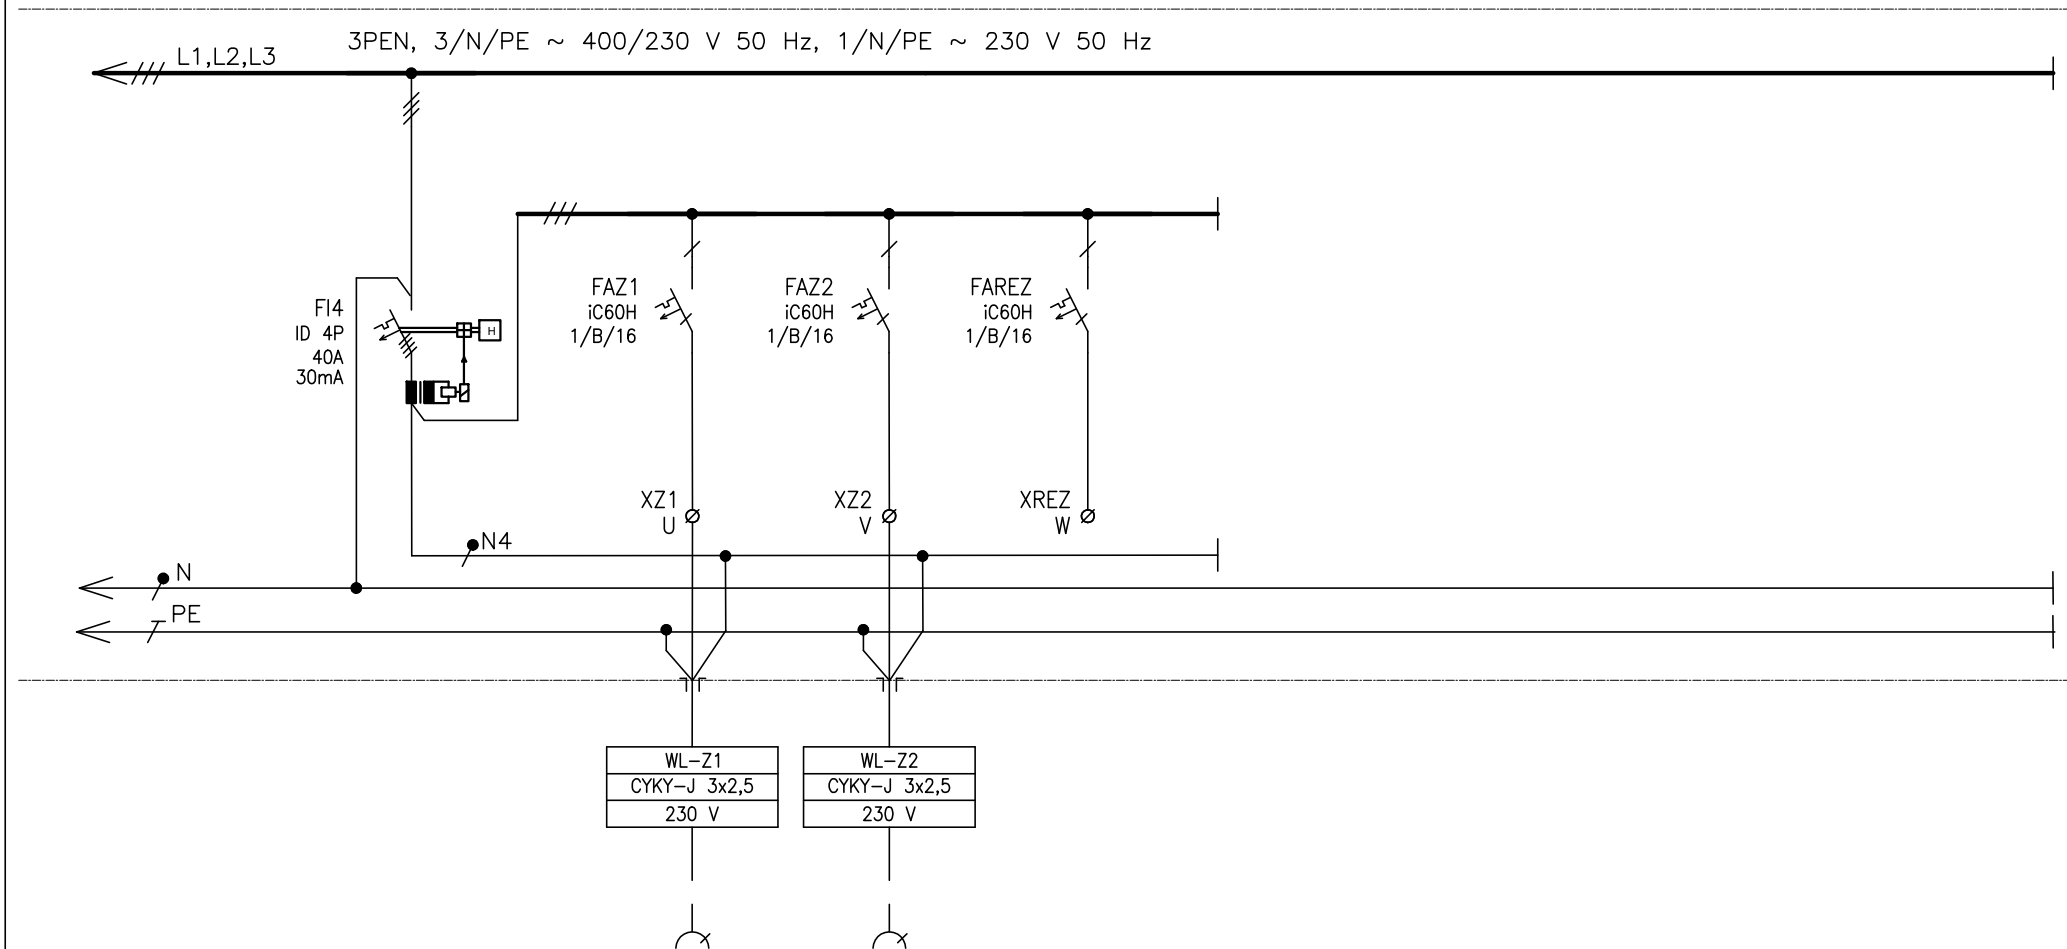

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

Z1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z1

Z2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z2

REZ
REZERVA

	INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA:	OBJEKT: KAM BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
	KAM BRNO	ZELNÝ TRH 13, BRNO	1									
		NÁZEV VÝKRESU:	0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít			
		ROZVADĚČ RS3	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	LIST Č.: 9 z 9	REVIZE: