

KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ,
ZELNÝ TRH 331/13. BRNO

VYPRACOVAL : ING.MICHAL VÍT

KONTROLOVAL : ING.MICHAL VÍT

ROZVADĚČ RS2

P P
projects partners
Installation

Projects Installation Partners s.r.o.
Viniční 240
Brno - Židenice


DATUM: PROSINEC 2018

MĚŘÍTKO: -

PARÉ:

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.3-54




- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE: | RS2 |
| 2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: | 3/N/PE ~ 400/230V
1/N/PE ~ 230V |
| 3 FREKVENCE A TOLERANCE: | 50Hz, -1, +1% |
| 4 PŘÍVODY: | SPODEM |
| 5 VÝVODY: | VRCHEM |
| 6 STŘEDNÍ VODIČ: | ANO |
| 7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD: | 10KA |
| 8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: | 35°C |
| 9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: | +5°C |
| 10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST: | 80% |
| 11 PROSTŘEDÍ: | VNITŘNÍ, SUCHÉ |
| 12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY: | IP40 / IP20 |
| 13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: | NE |
| 14 BARVA: | RAL 7035 |
| 15 JAZYK: | ČEŠTINA |
| 16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ: | 0 |
| 17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: | UZAVŘENÝ, POD OMÍTKU |
| 18 TYP: | REF. TYP MOELLER |
| 19 ÚDRŽBA: | PRAVIDELNÁ |

POZNÁMKA :

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY
ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
		1									
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít			
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS2	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	LIST Č.: 2 z 9	
		REVIZE	REVIZE:								

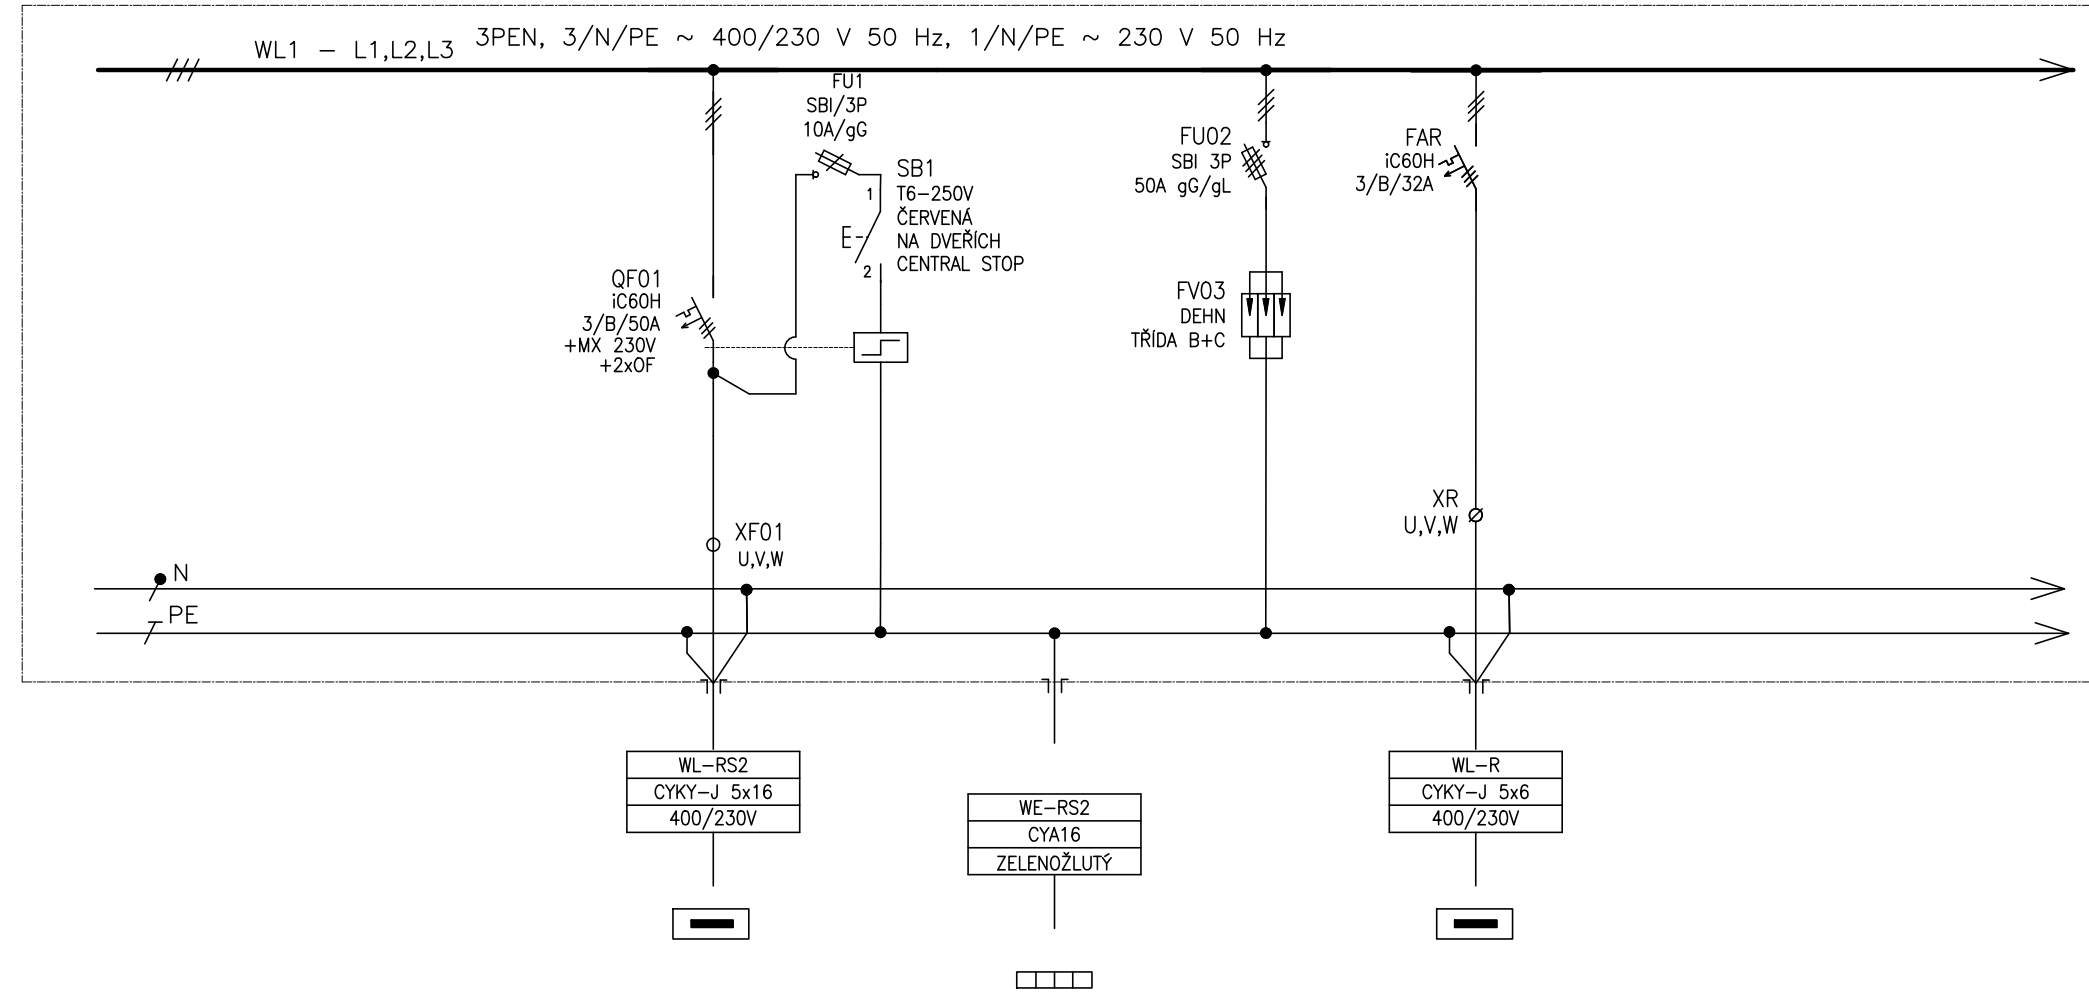


ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

01
PRÍVOD Z ROZVADĚČE
RH1

-
PRÍVOD Z UZEMNĚNÍ
SUPPLY OF GROUND
GND


R
PRÍVOD DO ROZVADĚČE
SERVEROVNY
R

	INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
		ZELNÝ TRH 13, BRNO	1									
		NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS2	0	12/2018			Ing.Vit	Ing.Vit	Ing.Vit			
			Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL	LIST Č.: 3 z 9	REVIZE:




ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 6 z 9
		1									
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít			
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS2	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval		REVIZE:
			REVIZE								



ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11	ZP12
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11	ZP12

INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 7 z 9
		1									
		0	12/2018			Ing.Vít	Ing.Vít	Ing.Vít			
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS2	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval		REVIZE:
			REVIZE								

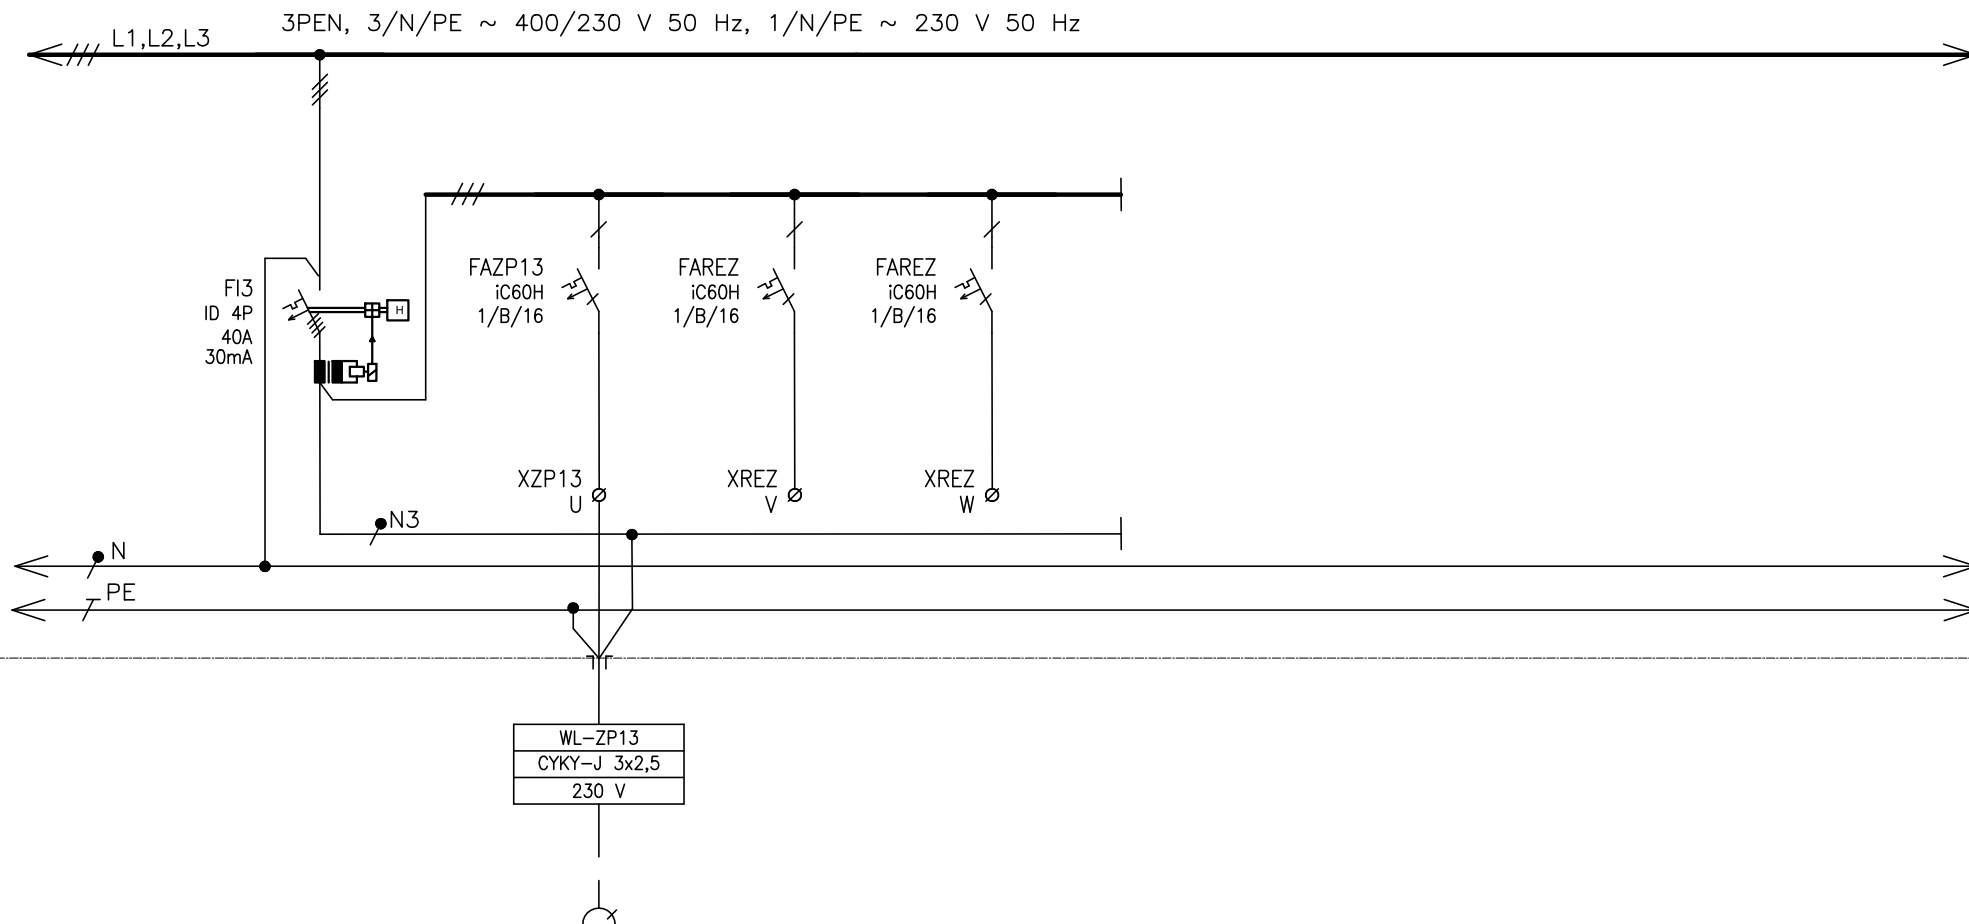

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

ZP13
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
ZP13

REZ
REZERVA

REZ
REZERVA

	INVESTOR: KAM	DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:	
	STAVBA: KAM BRNO	OBJEKT: KAM BRNO ZELNÝ TRH 13, BRNO	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 8 z 9	REVIZE:
			1										
			0	12/2018			Ing.Vit	Ing.Vit	Ing.Vit				
		NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS2	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL			
			REVIZE										

