


1.NP

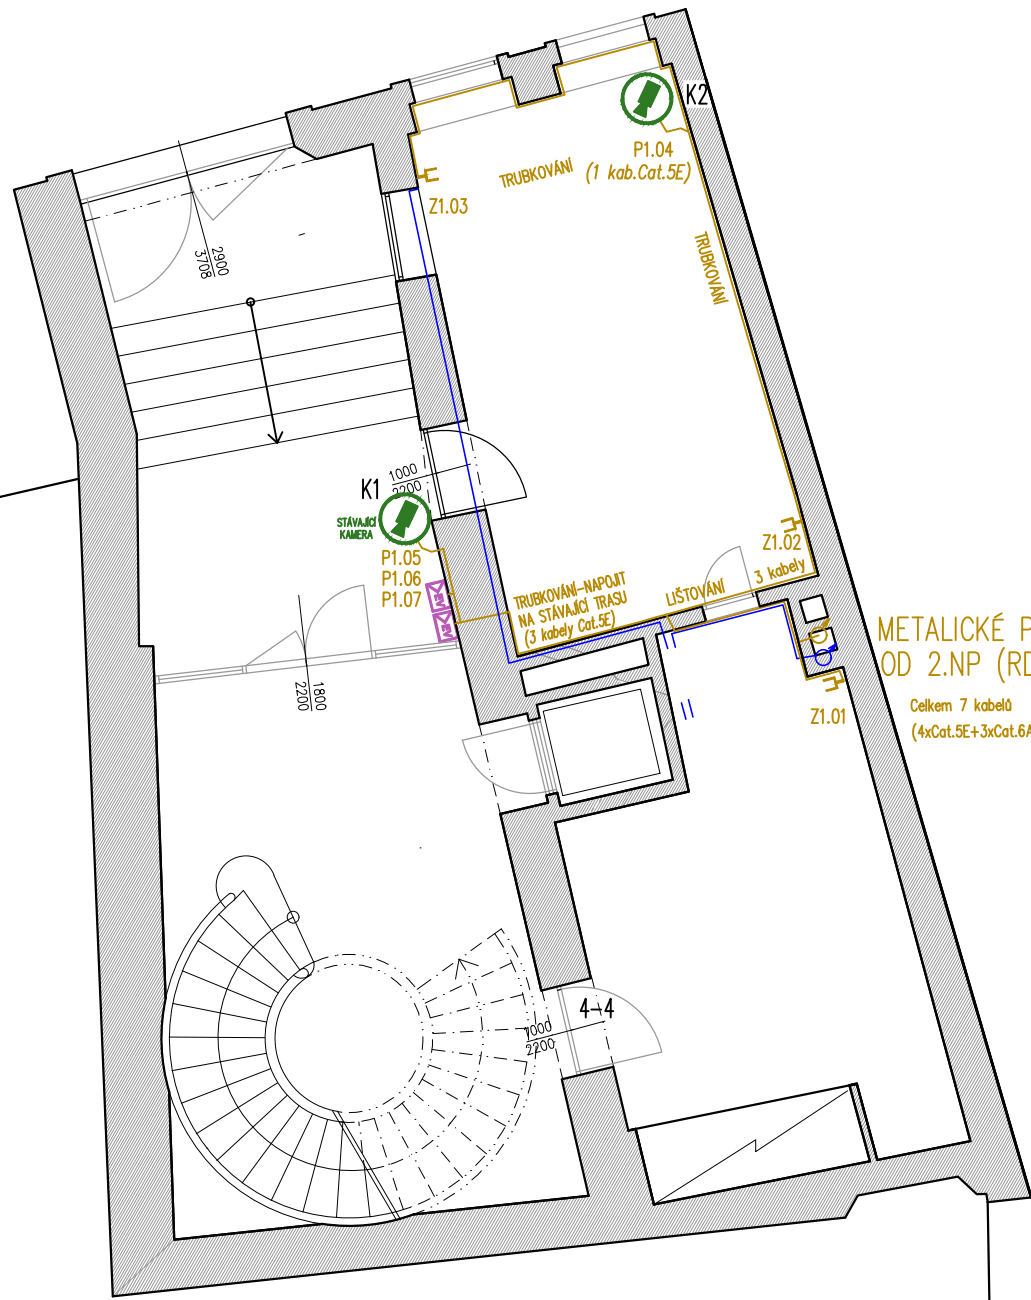


LEGENDA

- ZÁSUVKA DATOVÁ
- DVOJZÁSUVKA DATOVÁ
- KABEL DATOVÝ METALICKÝ (CAT.6A)
- KABEL DATOVÝ OPTICKÝ
- ROZVADĚČ DATOVÝ

Kabely na obvodu budovy jsou vedeny ve společných parapetních žlabech a lištách, od vedení 230V odděleno stínícím kanálem, popř. stínícími přepážkami. V místech za radiátory topení je trasa vedena v lištách o výšce do 20mm. V prostoru schodiště ve všech podlažích, v prostoru vstupu v 1.NP a ve velké zasedačce ve 3.NP jsou trasy provedeny v trubkách – v drážkách ve zdi. Při instalaci kabeláže dbát na povolený poloměr ohybu.

METALICKÉ PŘÍPOJKY
OD 2.NP (RD1)
Celkem 7 kabelů
(4xCat.5E+3xCat.6A)

Kreslil:	Vypracoval:	Zodpovědný projektant:		
Ing. Luboš Minařík	Ing. Luboš Minařík	Ing. Pavel Fiala		
Investor: Kancelář architekta města Brna, p.o., Zelný trh 13, Brno			Č. jednací	20180078
AKCE: SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, CCTV			Č. objektu	OBJ0004713
OBJEKT: KAM–Kancelář architekta města Brna			Stupeň dok.: DPS	
OBSAH: DISPOZICE 1.NP			Datum:	04/2021
			Formát:	2xA4
			Měřítko:	Výkres č.:
			1:100	1.06